

ESPECIFICAÇÃO GERAL

1.

Placas de sinalização de orientação e salvamento com alta capacidade de radiação luminosa;

2.

Iluminação por até 8 horas;

3.

Material: PVC rígido fotoluminescente 2mm não inflamável, auto-extinguível;

4.

Cor: Verde;

5.

Tamanho: 40 x 20 cm;

6.

A disposição interna dos extintores em cada “comércio” é arbitrária devido ao layout existente.

S04

Mensagem Saída

Tamanho: 40 x 20 cm

SAÍDA

Extintor pó químico A/B/C – 6 kg com sinalização conforme detalhe

Bloco autônomo de emergência, 30 leds, 2w, Empalux ou similar instalado

ÁREA DO TERRENO: 237,82m²
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 78,97m²
ÁREA DE PISO: 69,66m²
ÁREA DE COBERTURA: 97,82m²
TAXA DE OCUPAÇÃO: 33%

QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS EXISTENTES			
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (m)	MATERIAL
P1	PORTA DE ABRIR	0,80 x 2,10	MADEIRA
P2	PORTA DE ABRIR	0,90 x 2,10	MADEIRA
P3	PORTA DE ABRIR	0,90 x 2,10	ALUMÍNIO
P4	PORTA DE ABRIR	1,50 x 2,10	ALUMÍNIO E VIDRO
PT1	PORTÃO GRADEADO	2,35 x 2,00	METALON
PT2	PORTÃO GRADEADO	3,00 x 2,00	METALON
J1	JANELA DE CORRER	1,50 x 1,00/1,10	ALUMÍNIO E VIDRO
B1	BASCULANTE	1,00 x 0,50/1,60	ALUMÍNIO E VIDRO
B2	BASCULANTE	1,50 x 0,50/1,60	ALUMÍNIO E VIDRO
G1	GRADE	7,45 x 1,40/0,60	METALON
G2	GRADE	2,34 x 1,40/0,60	METALON

100

15

15

15

15

100

15

15

FAIXA DE 15 cm

COR AMARELA

PARTE INTERNA PINTADA

COR VERMELHA

DETALHE

SINALIZAÇÃO DE SOLO DOS EXTINTORES

(SEM ESCALA - COTAS EM (cm))

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS - PI

PROJETO:

CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE

LOCALIDADE:

-

DESENHO:

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

ESCALA:

INDICADAS

PROJETISTA:

Larissa de Carvalho Almeida

Engenheira Civil

RN: 1918912777 CREA-PI

DADOS DE CAMPO:

-

DESENHO/CAD:

ALESSANDRA

DATA:

2023

REV.:


00

FORMATO:

A2

PRANCHA Nº:

INC 01/01

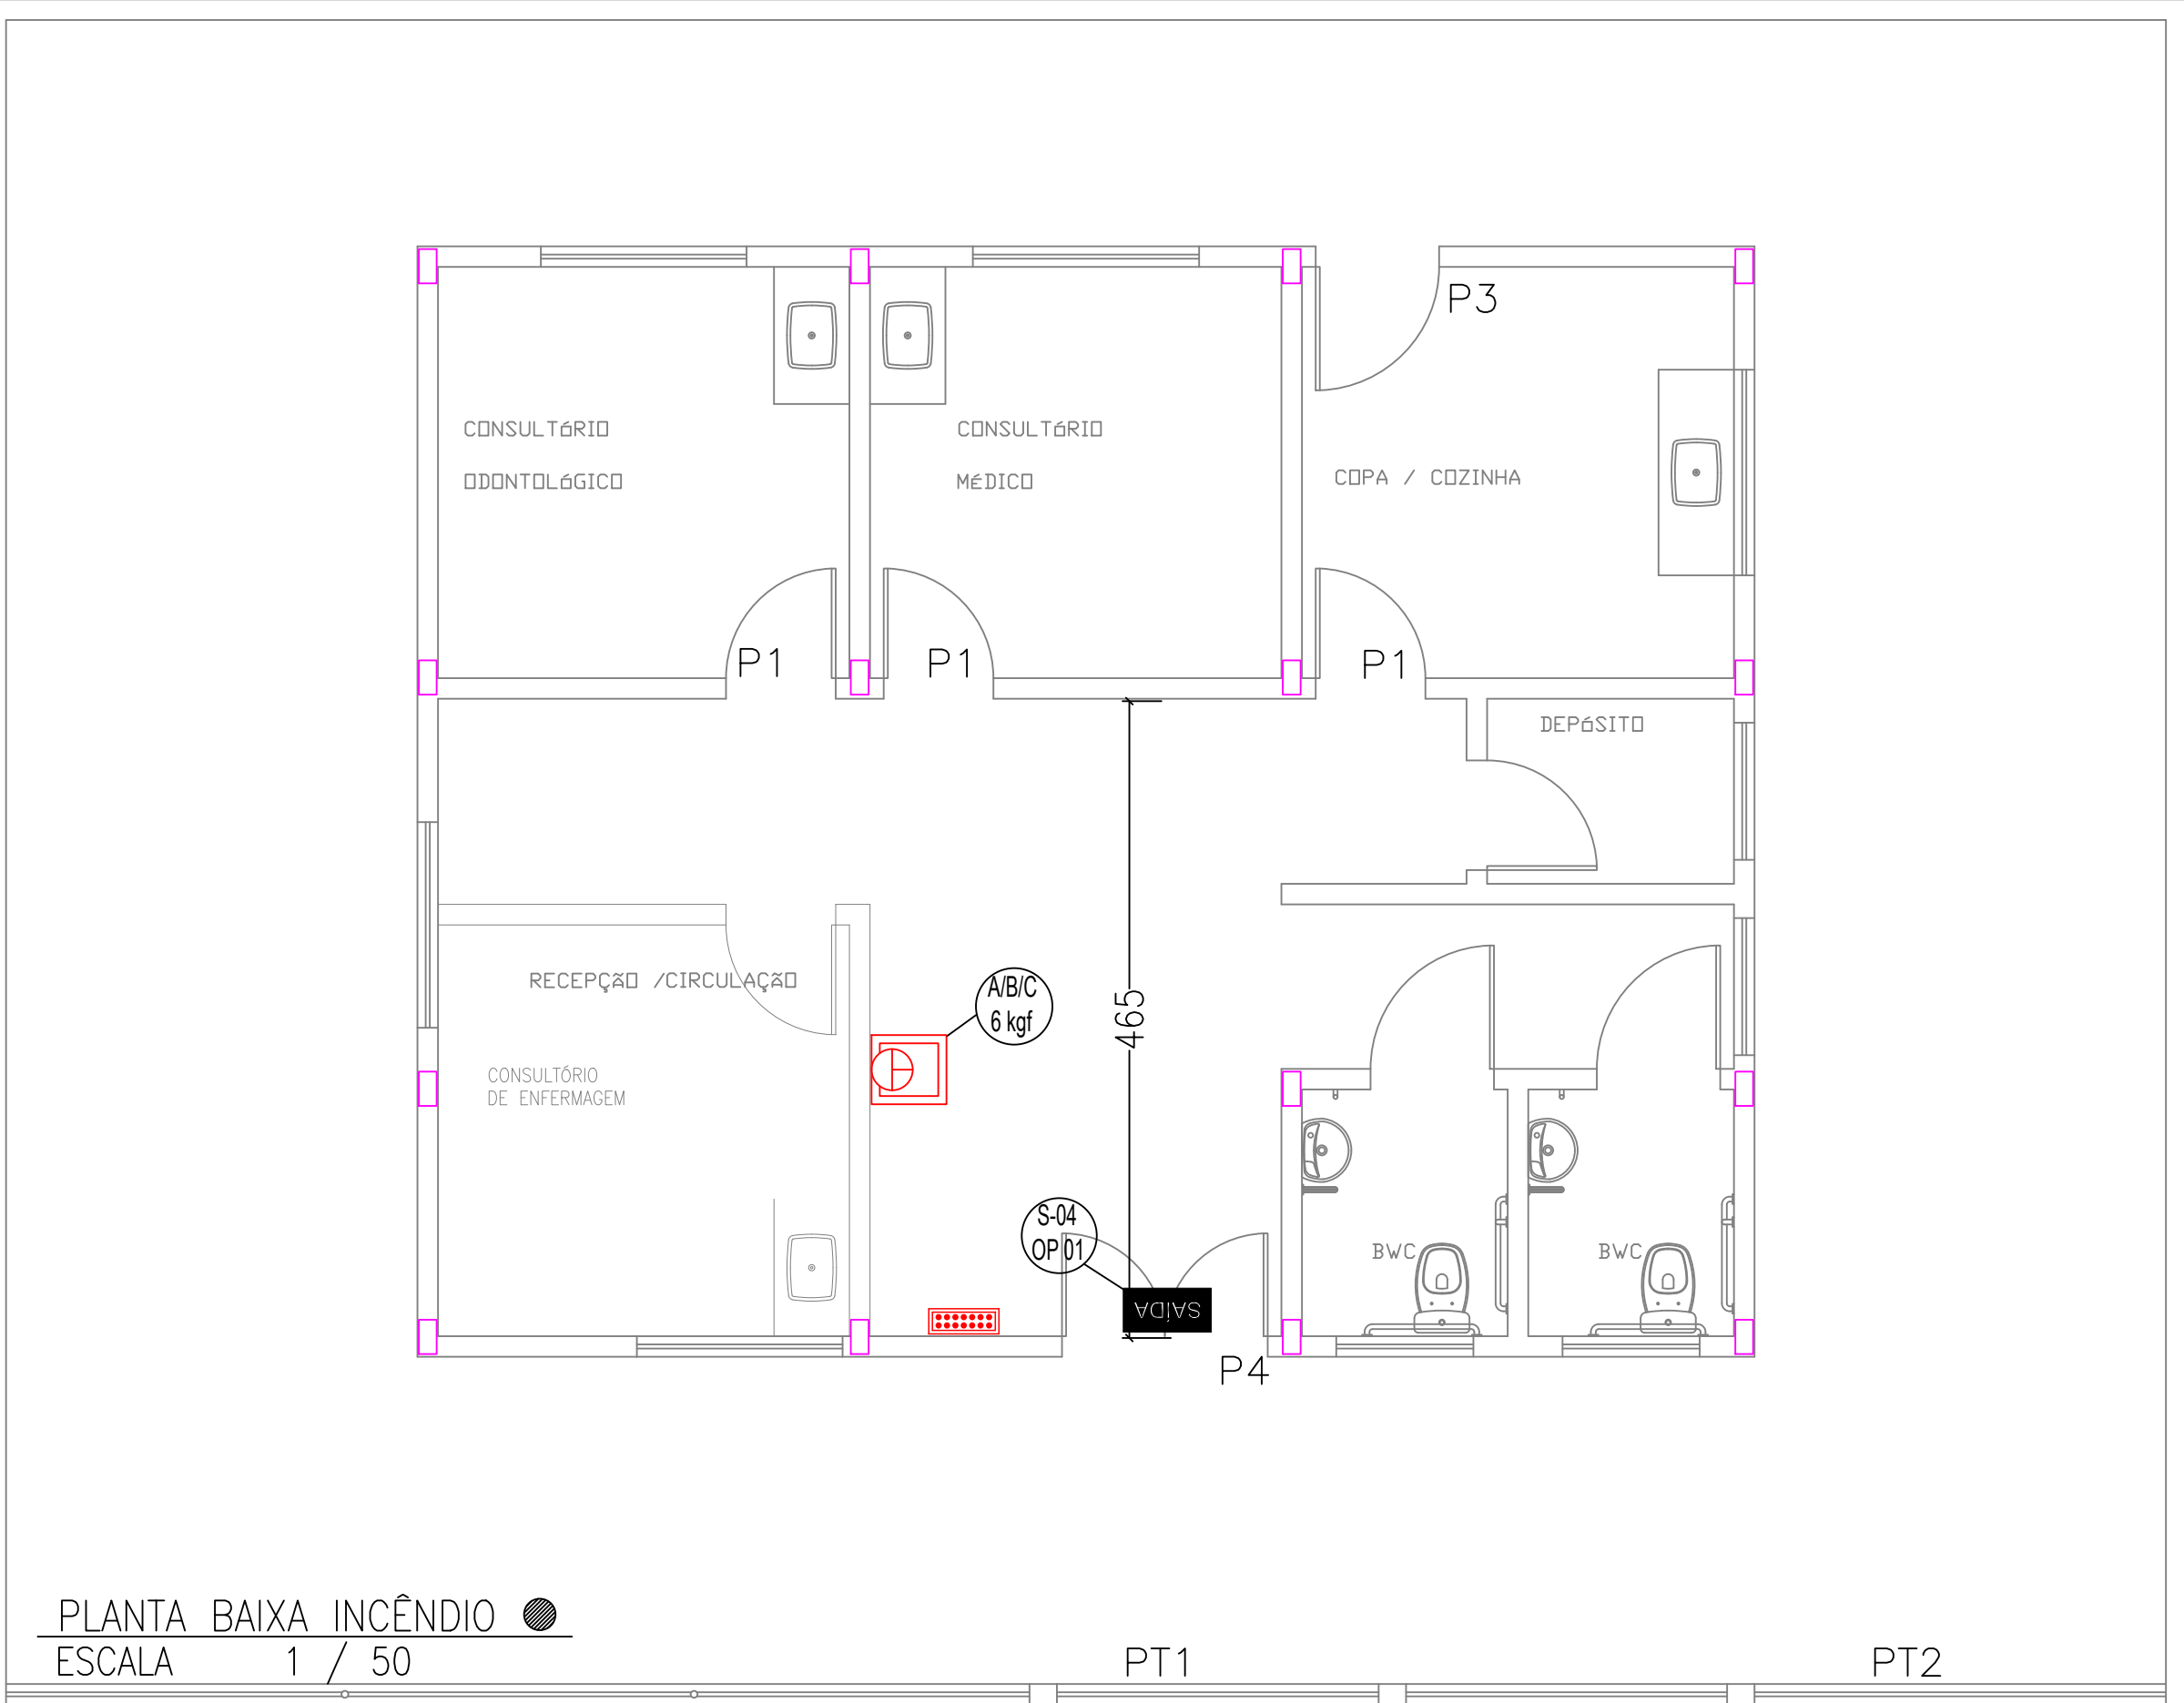

PLANTA BAIXA INCÊNDIO
ESCALA 1 / 50

