



PLANTA BAIXA HIDRÁULICO
ESCALA 1 / 50

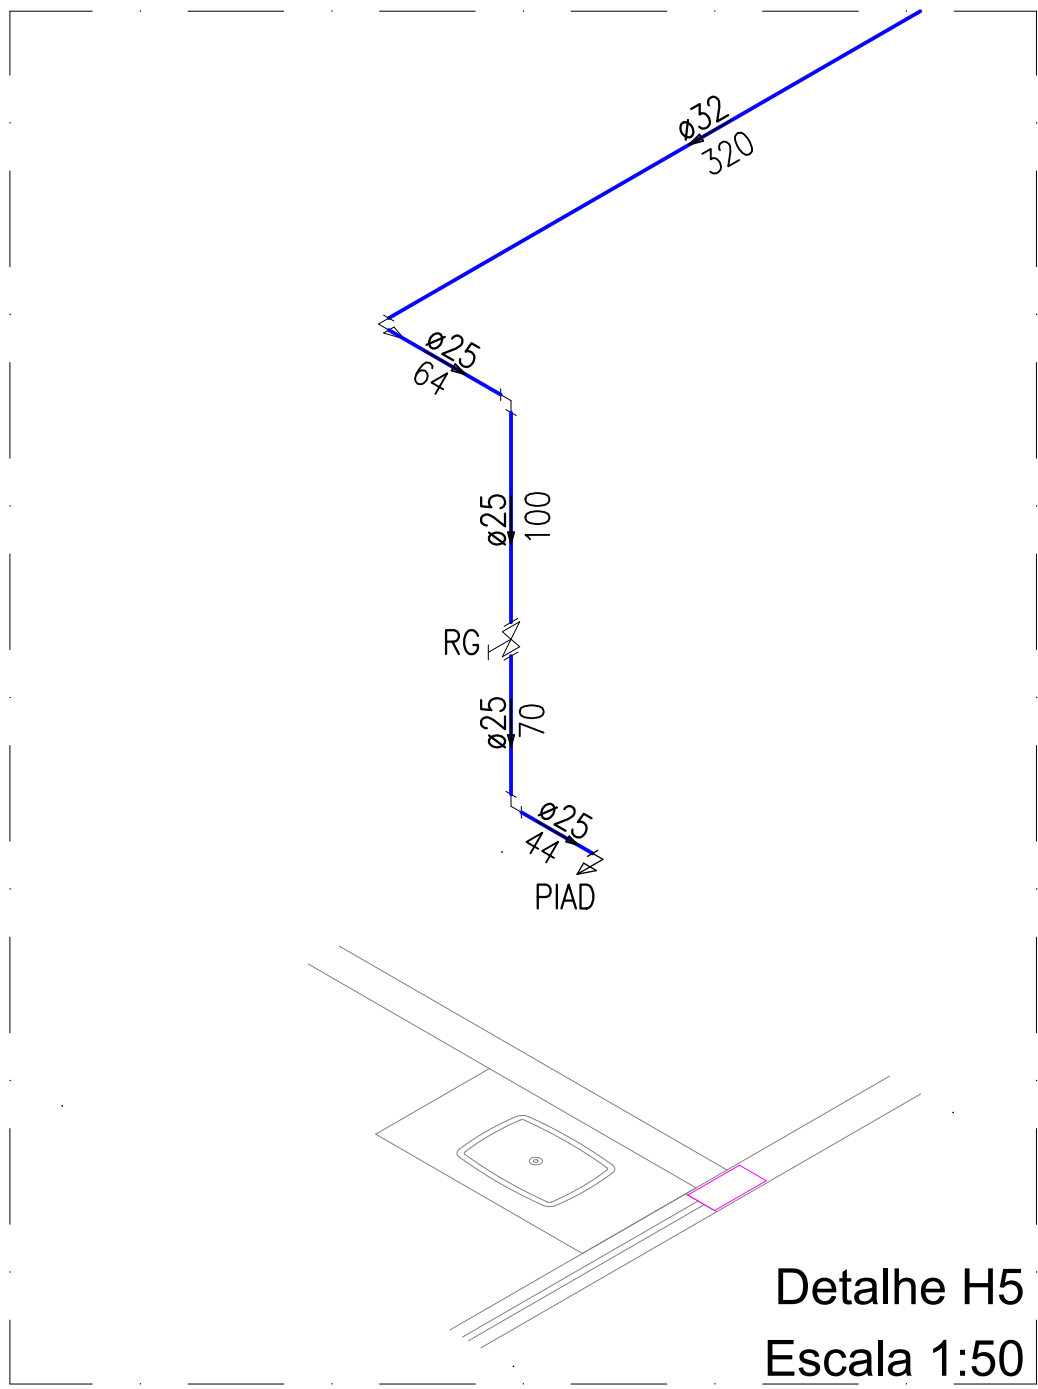


Detalhe H5
Escala 1:50

LEGENDA	
SÍMBOLOS	DESCRIÇÃO
	- REGISTRO DE PRESSÃO COM PVC SOLDÁVEL (ISOMÉTRICO)
	- REGISTRO DE GAVETA/PRESSÃO (ISOMÉTRICO)
	- JOELHO DE PVC RÍGIDO 90°
	- TE DE PVC RÍGIDO 90°
	- REGISTRO DE GAVETA (a 1,80 m do piso acabado ou como definir arquitetura)
	- LAVATÓRIO (a 0,60 m do piso acabado ou como definir arquitetura)
	- CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (a 1,10 m do piso acabado ou como definir arquitetura)
	- DUCHA (a 0,30 m do piso acabado ou como definir arquitetura)
	- PIA DE DESPEJO (a 1,10 m do piso acabado ou como definir arquitetura)
	- CANALIZAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE OU FORRO
	- CANALIZAÇÃO EMBUTIDA NO PISO
	- ALIMENTAÇÃO
	- ÁGUA FRIA


OBS:
1-OS DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES DE PVC ESTÃO EM MILÍMETROS E REFEREM-SE AO DIÂMETRO EXTERNO.
2-A TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COLUNAS DE ÁGUA FRIA SERÁ EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC.
3-TODA CONEXÃO DE SAÍDA PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS SERÁ EM PVC DA LINHA AZUL SOLDÁVEL ROSCA COM BUCHA DE LATÃO.

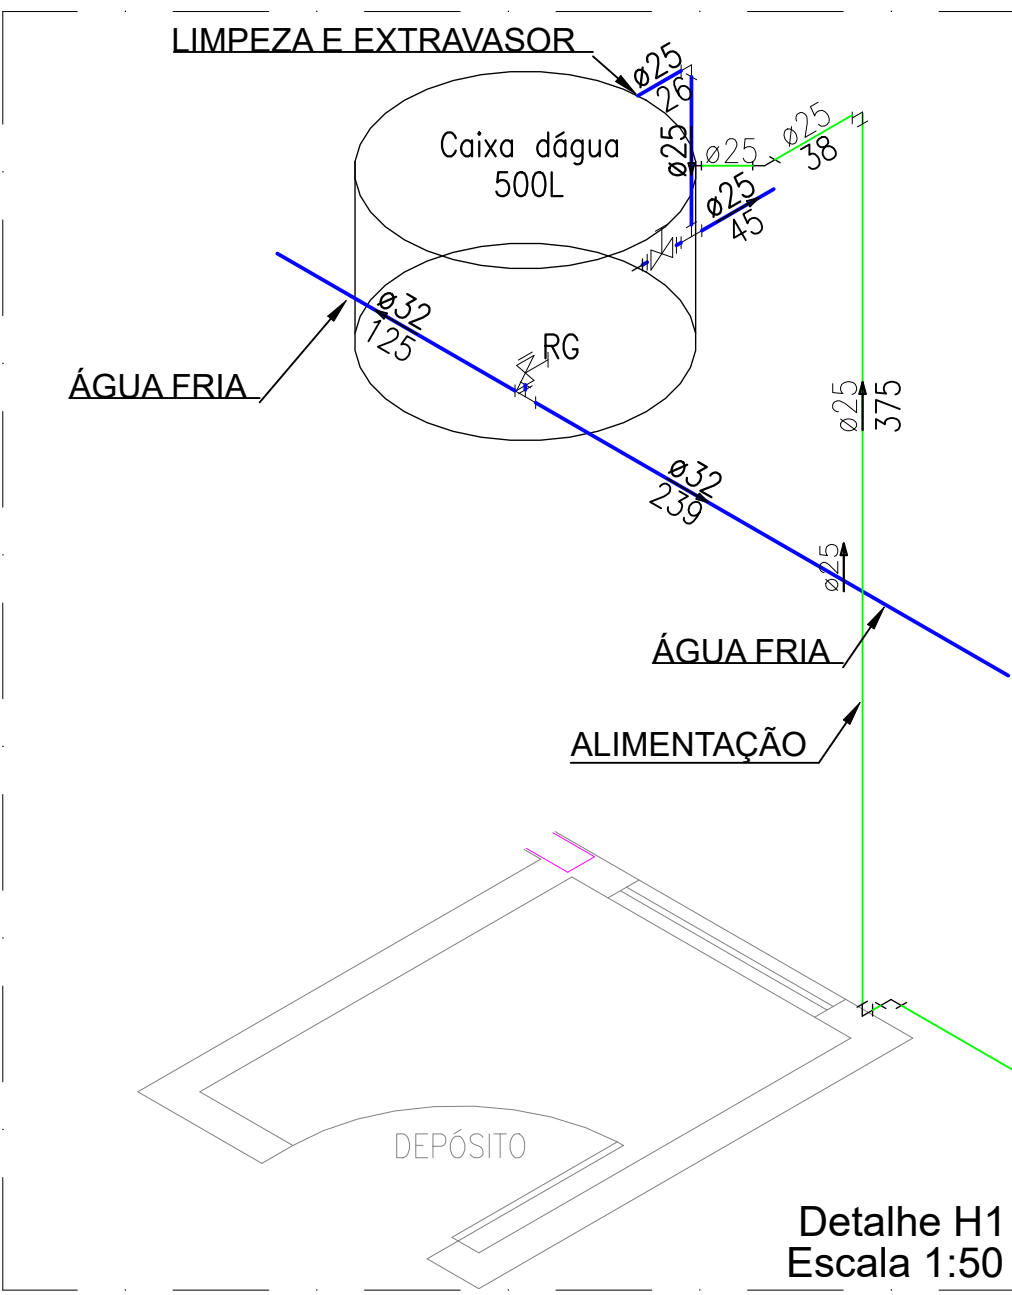


Detalhe H1
Escala 1:50

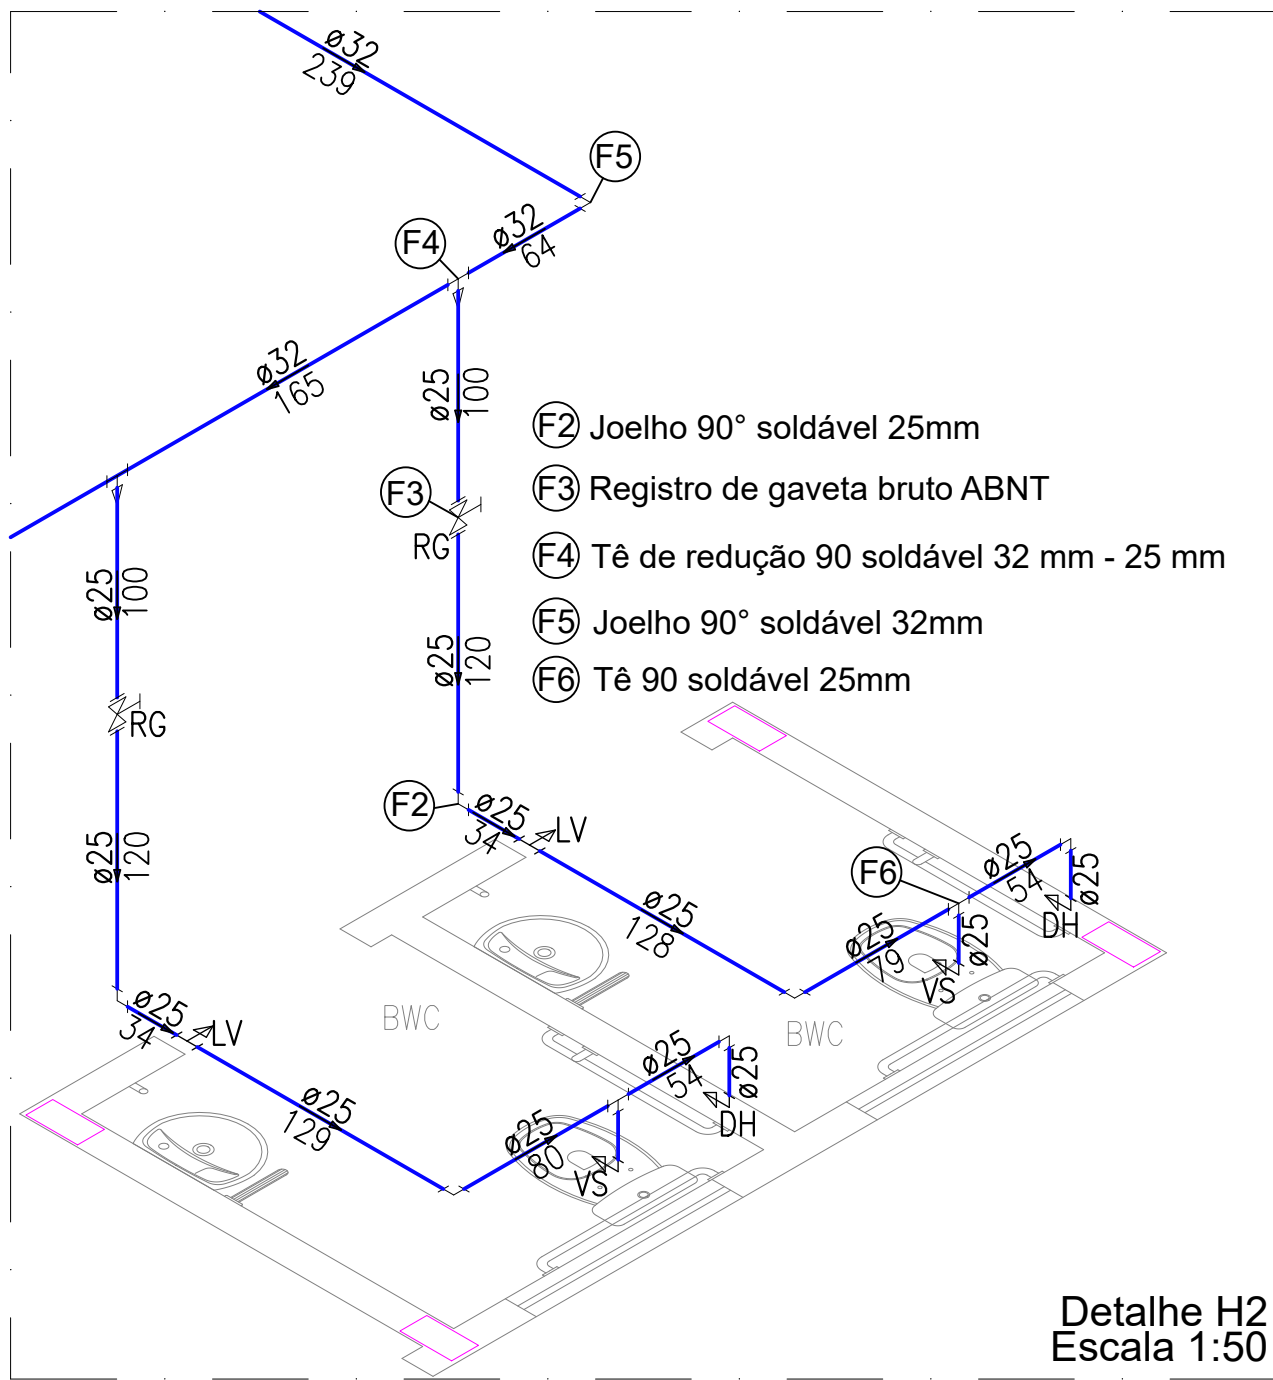

Detalhe H2
Escala 1:50

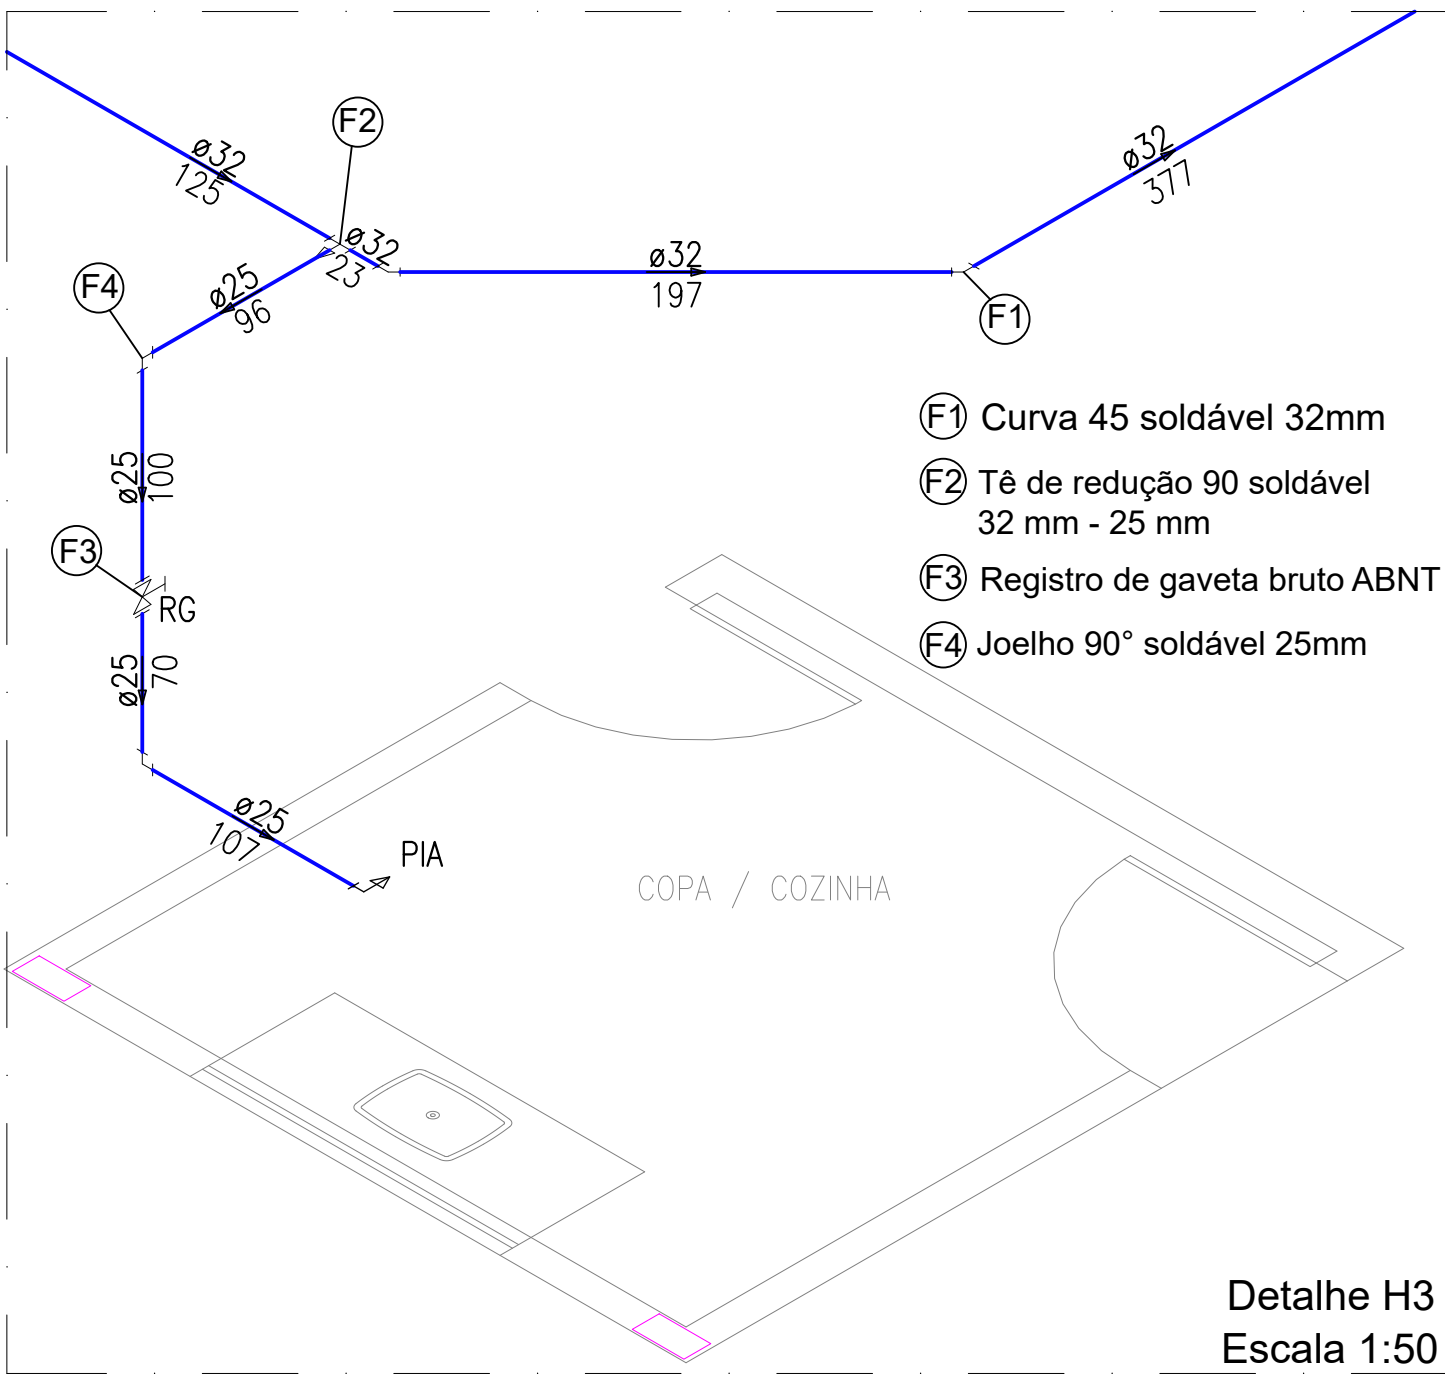

Detalhe H3
Escala 1:50

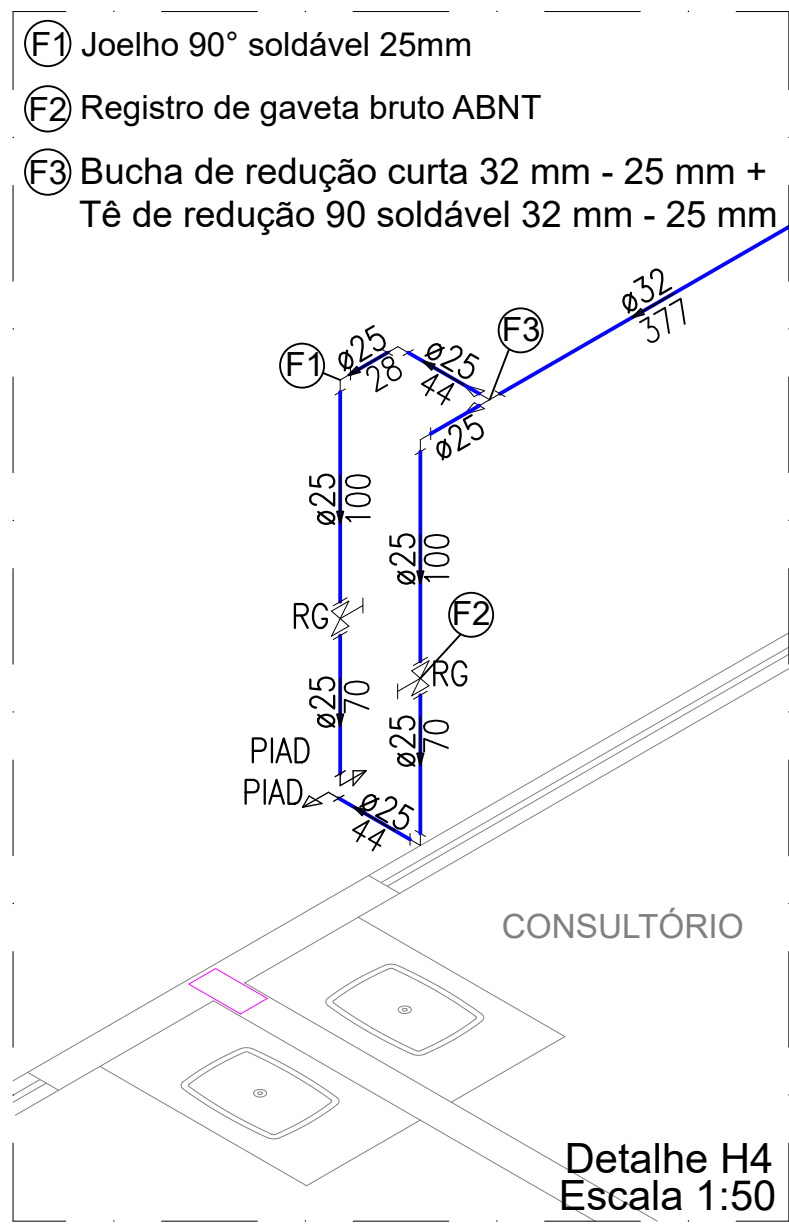

Detalhe H4
Escala 1:50

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS - PI			
PROJETO:	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE	LOCALIDADE:	-
DESENHO:	PLANTA BAIXA E ISOMÉTRICOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	ESCALA:	INDICADAS
PROJETISTA:	Carissa de Carvalho Almeida Engenheira Civil RN: 1918932777 CREA-PI	DADOS DE CAMPO:	-
		DATA:	2023
		REV:	00
		FORMATO:	A1
		PRANCHAS N°:	HIID 01/01